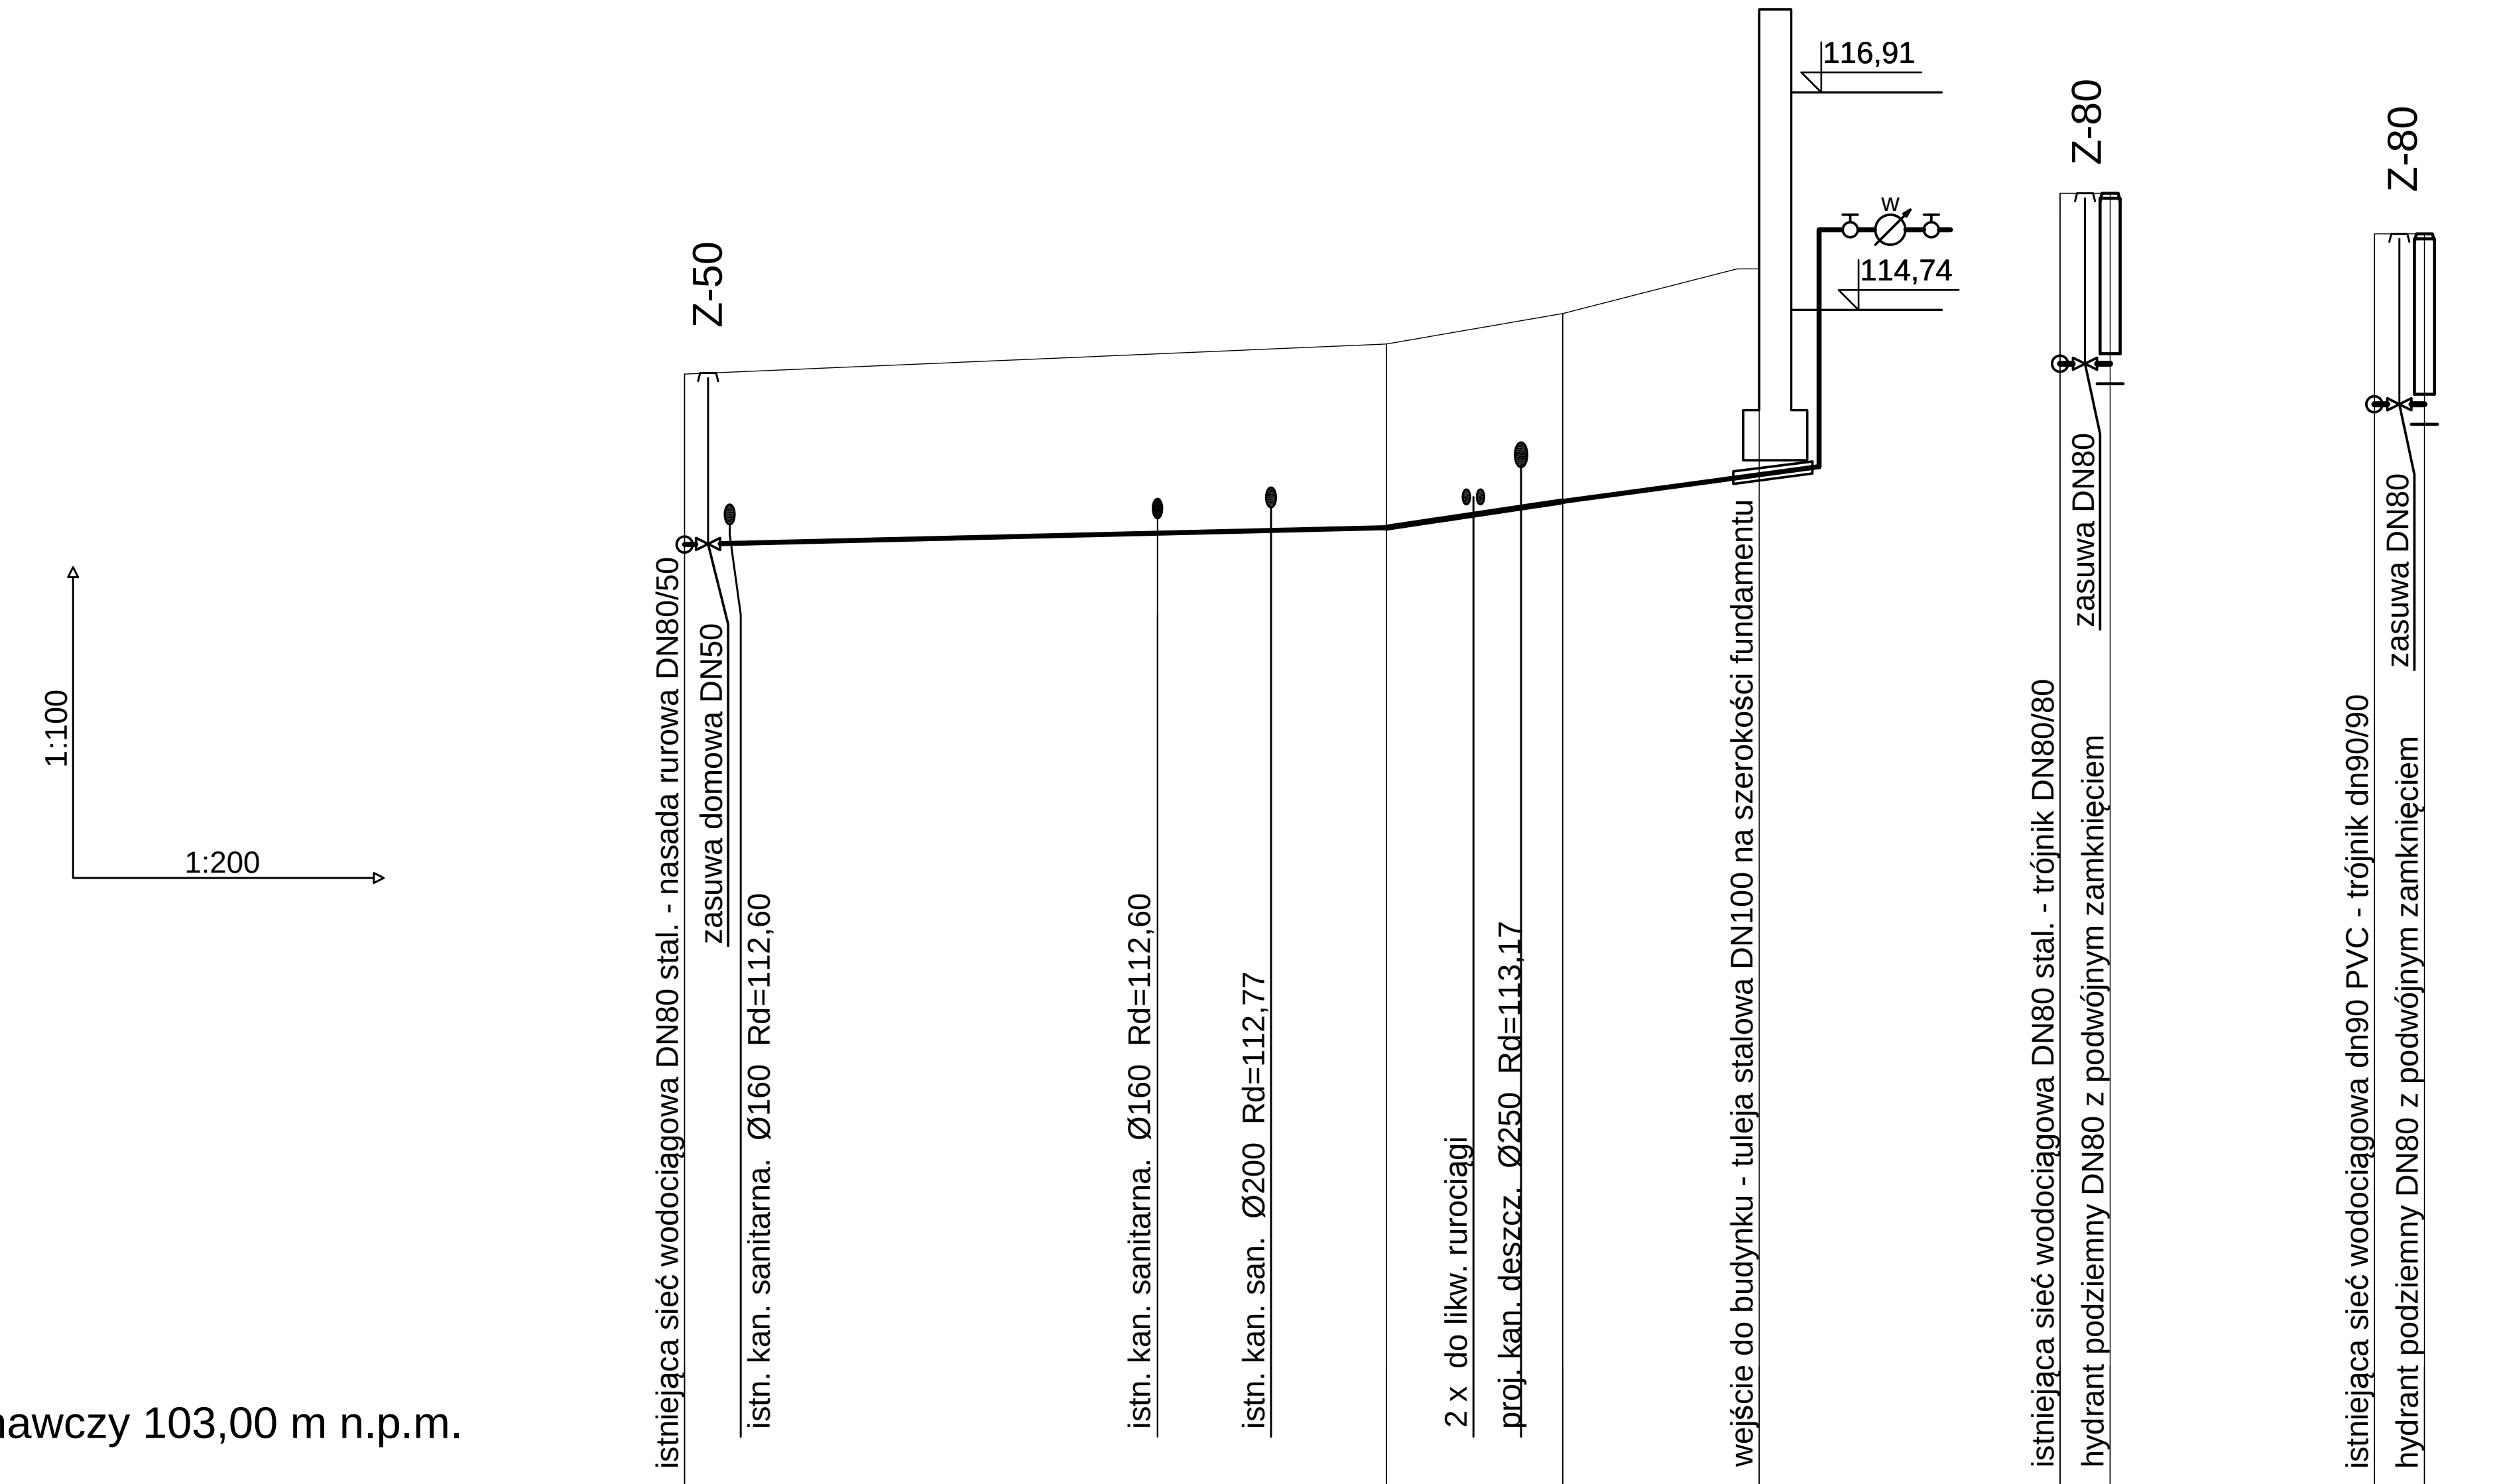

Poziom porównawczy 103,00 m n.p.m.

	A								B		C	
Rzędna terenu projektowanego	114,10			114,40			114,70	115,15	115,90	115,90	115,50	115,50
Rzędna osi rurociągu [m]	112,40	112,41	112,54	112,57	112,70	112,77	112,83	113,15	114,20	114,20	113,80	113,80
Zagłębienie osi rurociągu	1,70			1,83			1,87	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70
Odległości [m]	14,0				3,5			3,9		1,0		1,0
Spadek / Odległości [m]	1,2 % L=14,0				7,5 % L=3,5			8,2 % L=3,9		0,0 % L=1,0		0,0 % L=1,0
Materiał	63×5,8 PE100_SDR11_zw								DN80 żel.		DN80 żel.	
Długość trasy [m]	0,0	0,9	11,7	14,0	15,7	16,7	17,5	21,4	0,0	1,0	0,0	1,0
Podsypka	piasek grub. 10 cm								piasek grub. 10 cm		piasek grub. 10 cm	

A

B Hp80

C Hp80

INWESTOR:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 - 957 Olsztyn

INWESTYCJA: Modernizacja budynku wraz z nadbudową piętra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno - naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21
Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.
ul. Prawocheńskiego 21, 10 - 719 Olsztyn - Kortowo, działka nr 54-1/5

BIURO PROJEKTOWE:
Z.P. i U.B.
BENBUD
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27
86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	1:200/100	SANITARNA

FAZA:	DATA:	NR RYSUNKU
PB-W	04.2010r.	PS2

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJAL.	PODPIS
PROJEKTANT	techn. Edmund Wierzchowski	BP-RN-V/4/TO/79	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.Maciej Daniel	GP.I.7342/129/TO/92	sanitarna	
OPRACOWANIE	mgr inż. Piotr Feldmann			